FICHA TÉCNICA

D9057B

Base isoladora
de curto-circuito

APF-2046

0370-CPR-6694



DETECÇÃO DE INCÊNDIO / LINHA EN54 • Rev. 0 / setembro de 2026

A base isoladora D9057B desconecta o trecho do laço afetado por curto-circuito, permitindo que os demais dispositivos continuem funcionando. Após a eliminação da falha, a conexão é restabelecida automaticamente. Não ocupa endereço no laço e dispensa programação.

Recursos

- Atuação rápida para desconectar o trecho com falha.
- Isolamento em cada ponto ou por área.
- Indicador LED que facilita a identificação do estado e a manutenção.

Características técnicas

Parâmetro	Especificação
Faixa de alimentação do laço	20 a 28 Vcc
Corrente em repouso	< 85 µA
Corrente durante o isolamento	< 9 mA
Tensão de isolamento	Inferior a 14 V
Indicador de estado	LED amarelo: aceso no isolamento; apagado em supervisão
Temperatura de operação	−10 a +55 °C
Umidade relativa	Até 95%, a 40 ± 2 °C, sem condensação
Capacidade de conexão dos bornes	0,2 a 2,5 mm²
Dimensões externas	Ø100 × 31,4 mm

Dimensões

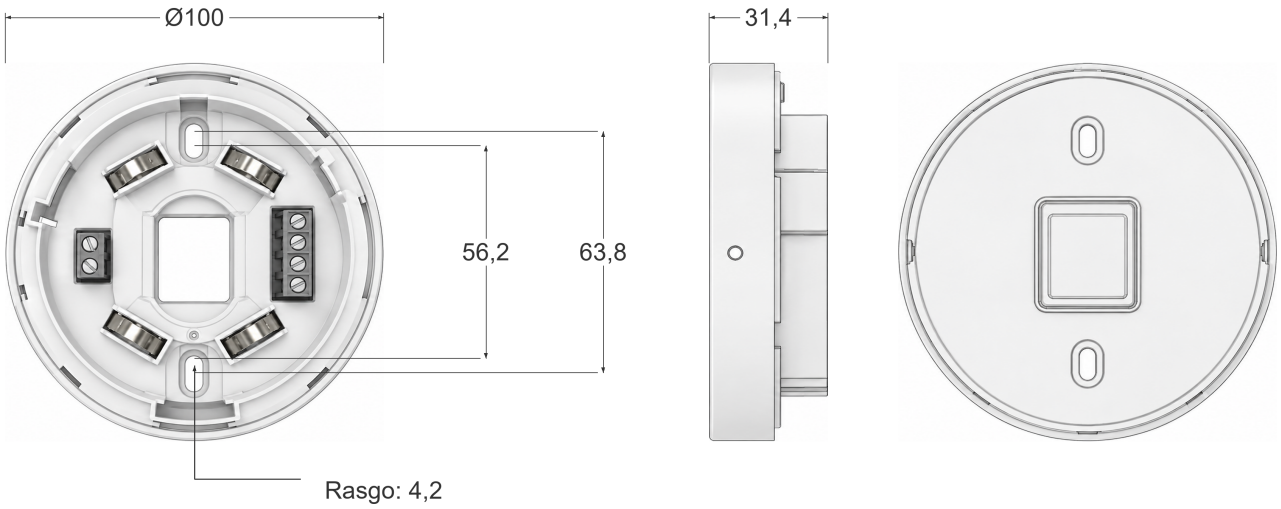


Figura 1 • Dimensões em milímetros. Vistas frontal, lateral e traseira.

Fabricante

SHENZHEN HTI SANJIANG ELECTRONICS CO., LTD.

3/F., Guangcai Xintiandi Mansion, Nanshan Road,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong,
518054, China

Tel.: +86 (755) 86226969
Fax: +86 (755) 86223939

www.sanjiang-security.com

Importador e distribuidor

CASTRO LEITÃO COMÉRCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO LTDA.

Rua Oswaldo Cruz, 3490
CEP 60125-151 • Fortaleza – CE

+55 (85) 3264-5425 · +55 (85) 99254-0386
+55 (11) 93062-9308 · +55 (11) 96059-4675

www.braazi.com.br

Documento original em inglês: D9057B_datasheet_EN.